


JORDING AF RACK

Ved Installation af et rack skal dette forbindes til en aktiv jordforbindelse.

Installeres der et skærmet kabelsystem skal alle patchpaneler forbindes med en fast udligningsforbindelse mellem panel og jordingsbar eller lign.

Det er altså ikke nok, der er forbindelse mellem panel og 19" opspænding, når dette er monteret. Forbindelsen skal også holdes i fald panelet må afmonteres for evt. fejlfinding, da der kan være andre kabler som er spændingsførende monteret i samme panel

■ Jording af Rack & Paneler

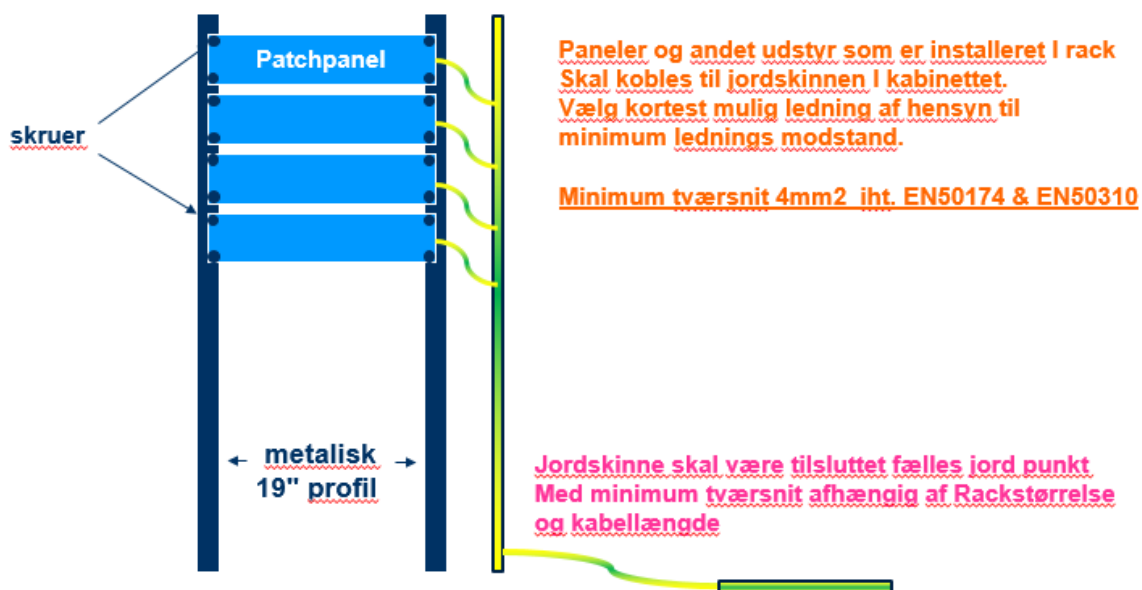

■ Jording af Rack

